


- Legenda**
- Confine comunale
 - Zona S.I.C. "Basso corso e sponde del Ticino" IT2080002
 - Zona Z.P.S. "Boschi del Ticino" IT2080301
 - Parco Naturale della Valle del Ticino Lr 12/12/02 n.31
 - Parco lombardo della Valle del Ticino - Azzonamento**
 - Zona C2: Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (art.8 PTC Parco Lombardo Valle del Ticino)
 - Zona G2: Ambito agricolo e forestale (art.9 PTC Parco Lombardo Valle del Ticino)
 - Zona B3: Zone di rispetto delle zone naturalistiche Perifluviali (art.6.B3 PTC Parco Naturale della Valle del Ticino)
 - Zona C1: Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (art.7 PTC Parco Naturale della Valle del Ticino)
 - Perimetro Zona IC: Zona di iniziativa comunale orientata (art.12 PTC Parco Lombardo Valle del Ticino)
 - Aree R: Aree degradate da recuperare (art.11 PTC Parco Lombardo Valle del Ticino)
 - Pozzo 0151650002
 - Ambiti tutelati ai sensi dell'art.142 D.lgs. 42/2004**
 - Fiumi e corsi d'acqua comma 1 lett.c.
 - Boschi e foreste comma 1° lett.g.
 - Edifici con vincolo ex-legge 1089/89
 - Centro storico
 - Vincoli - Fasce di rispetto**
 - Area di rispetto archeologico (art.33 Norme di Attuazione P.T.C.P.)
 - Area rischio archeologico (art.33 Norme di Attuazione P.T.C.P.)
 - Perimetro Tessuto urbano consolidato
 - Classe di fattibilità geologica IV: fattibilità con gravi limitazioni
 - Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) DPCM 24/05/01**
 - Limite della Fascia di inondazione per piena catastrofica Fascia C.
 - Limite fascia di rispetto fluviale (150m ex D.lgs. 42/2004)
 - Fascia di in edificabilità Corsi d'acqua di pregio pari a 10m. ez R.D. 523/1904 e R.R. n°3/2010
 - Fascia di in edificabilità di fossi e canali pari a 5m ex RR 3/2010
 - Fossi e canali del reticolo idrico minore di valenza ambientale e idraulica
 - Pozzi ad uso idropotabile
 - Zona di tutela e rispetto di sorgenti e pozzi
 - Fontanili
 - Testa di Fontanile: Fascia di rispetto 50 m. - Asta del Fontanile: Fascia di rispetto 25m.
 - Limite di rispetto stradale
 - Linea ferroviaria
 - Limite di rispetto ferroviario
 - Area cimiteriale
 - Vincolo cimiteriale
 - Elettrodotto Terna 132 Kv
 - Fascia di rispetto elettrodotto Terna 132 Kv DPA 27m.
 - Oleodotto
 - Fascia di rispetto oleodotto 20m.
 - Impianto di depurazione
 - Fascia di rispetto depuratore 100m.
 - Industria Incidente Rilevante R.I.R art.6 e art.8 D.Lgs 344/99

Comune di Ozzero
(Provincia di Milano)


PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio 11 Marzo 2005 n° 12
DOCUMENTO DI PIANO

ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI

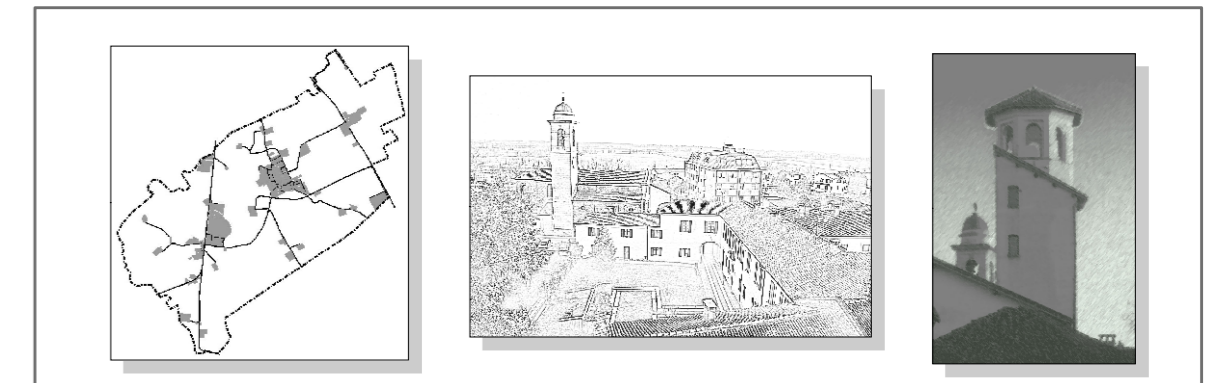

Il Sindaco Chiodini Willie
Il Segretario Dott. Pepe Paolo
Il Responsabile del procedimento Geom. Barrella Roberto

Coordinatore ed estensore del P.G.T. Arch. Giuseppe Barra
Referente scientifico V.A.S. Arch. Giorgio Baldizzone
Collaboratori estensori del Piano Arch. Meroni Laura
Arch. Panzini Manuela
Plan. Molinari Alessandro
Adottato
Parere di Compatibilità P.T.C.P.
Approvato

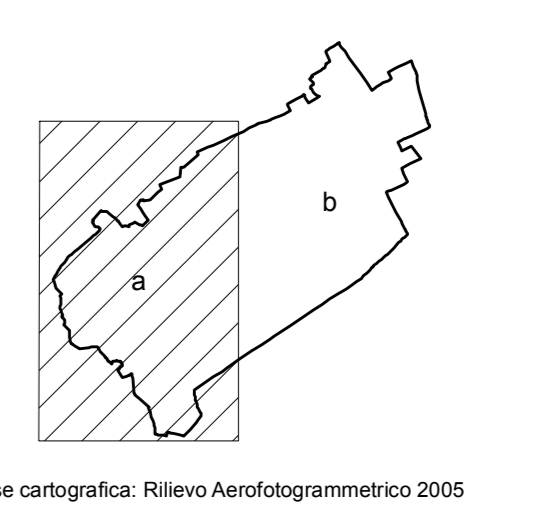

ELABORATO
TAVOLA DEI VINCOLI
SCALA: 1:5.000
DATA: MARZO 2011
AGGIORNAMENTO: SETTEMBRE 2011
TAVOLA N° DP A 5a

Base cartografica: Rilievo Aerofotogrammetrico 2005